

多合一空气质量传感器

使用说明书

KTEAQS-T3/T7



1

手册说明

- 安装使用本产品前，请务必仔细阅读本手册并遵守相关操作规范，以确保产品可靠运行。
- 请由专业操作人员对本产品进行安装调试工作。
- 本产品根据最新的技术规范制造，出厂前经过合格性测试。
- 如需更多信息或出现本手册未涉及的问题，可从制造商处获取必要信息。
- 用户在未得到厂家的允许与支持下，请勿擅自对本产品进行改造与维修。
- 如用户/操作人员未按照本说明书操作，从而导致使用不当而造成的损害，生产厂家不承担相关责任，由用户/操作人员承担。

产品概述

KTEAQS-T3/T7为KNX系统空气质量传感器，可探测PM1.0、PM2.5、PM10浓度、温度、湿度、CO2和TVOC浓度，可壁挂或吊顶安装。

温湿度传感器响应迅速，测量精度高。PM2.5传感器是基于激光散射原理的数字式通用颗粒物传感器，可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数，即颗粒物浓度分布，进而换算成为质量浓度，并以通用数字接口形式输出。

2

产品特性

- 采用直流 24V 进行供电
- 根据不同型号，可探测 PM1.0、PM2.5、PM10 浓度、温度、湿度、CO2 和 TVOC 浓度
- 采用标准的 86 底盒安装
- 经过专业的仪器校准
- 温度测量范围：-40°C~85°C
- 湿度测量范围：0%~100%
- PM1.0 浓度测量范围：0~1000
- PM2.5 浓度测量范围：0~1000
- PM10 浓度测量范围：0~1000
- CO2 浓度测量范围：400~60000
- TVOC 测量范围：0~60000
- 基于激光散射原理采集并计算悬浮颗粒物（PM2.5）
- 温湿度传感器、PM2.5 传感器分别采用独立的传感器，精度更高


3

编程说明

- 1、选择相应的产品数据库，将其导入到ETS中；
- 2、将该设备添加到ETS所创建的项目中；
- 3、按下设备编程按钮，通过ETS对其进行物理地址的下载，下载完成后，红色LED指示灯熄灭；
- 4、打开该设备数据库，对其参数设置和相应组对象关联后，进行应用下载；
- 5、更换该设备物理地址后，重复“步骤3”；
- 6、修改参数设置或者重新关联“组对象”后，重复“步骤4”，以实现新功能。

安装说明

- 1、将多合一空气质量传感器安装铁片固定在86底盒或天花板吊顶中，如现场无法安装底盒，开孔尺寸为宽34mmx高46mm；
- 2、将24V直流变压器和数据通讯线连接至传感器后，感应器卡入安装铁片内即可。




4

产品参数

参数	型号	KTEAQS-T3	KTEAQS-T7
总线电源			
供电方式		KNX总线供电, 24V DC	
传输介质		KNX TP	
总线额定电流		10mA	
辅助电源输入			
供电方式		直流 24V	
功耗		3W	
设备信息			
外形尺寸		98mm x 98mm x 32mm	
防护等级		IP20	
安装方式		标准86底盒	
开孔尺寸		如无安装底座(宽x高): 34mm x 46mm	
传感器			
PM1.0		×	√
PM2.5		√	√
PM10		×	√
温度℃		√	√
湿度%		√	√
CO2		×	√
TVOC		×	√
探测范围			
PM1.0 µg/m³		0-1000	
PM2.5 µg/m³		0-1000	
PM10 µg/m³		0-1000	
温度 °C		-40°C~85°C	
湿度 %		0-100	
CO2 ppm		400-60000	
TVOC ppb		0-60000	
探测精度			
PM1.0		±10%	
PM2.5		±10%	
PM10		±10%	
温度℃		±0.5	
湿度%		±2%	
CO2 ppm		±1	
TVOC ppb		±1	


5

产品尺寸

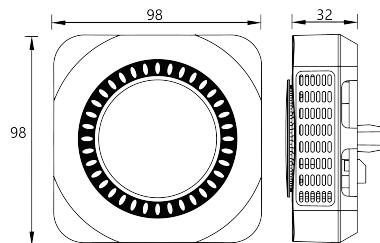

6

操作说明

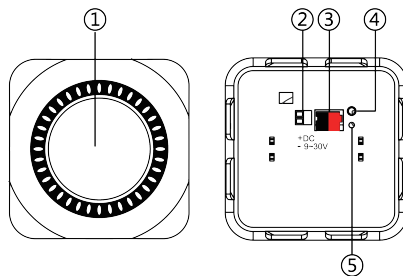

7

操作说明

- ① 传感器
- ② 供电接口：使用直流24V宽电压电源
- ③ KNX总线端子：接入KNX系统
- ④ 编程按钮，按下后对设备进行物理地址的编写
- ⑤ 编程按钮指示灯，按下编程按钮后，该指示灯显示为红色，下载好物理地址后，自动熄灭，也可通过ETS软件点亮/熄灭该指示灯。

8